

PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOŚCI PETRYKOZY,
GM. BIAŁACZÓW, POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Załączniki projektu budowlanego

STRONA TYTUŁOWA

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zamierzenia budowlanego | <i>Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV)</i> |
| Adres obiektu budowlanego: | <i>Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie</i> |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | <i>100701_2.0006.138/2, 100701_2.0006.139, 100701_2.0006.140</i> |
| Kategoria obiektu budowlanego: | <i>XXVI,</i> |
| Inwestor: | <i>Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów</i> |

Spis zawartości:

| Lp | Nazwa dokumentu | Nr strony |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <i>Informacja BIOZ</i> | 2-3 |
| 2 | <i>Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Tomaszów Mazowiecki na rozbudowę oświetlenia ulicznego znak: 06-KAN-006029-2021 z dnia 07.09.2021r.</i> | 4 |
| 3 | <i>Uzgodnienie dokumentacji projektowej z PGE nr 167/06/2022 z dnia 29.03.2022 r.</i> | 5-6 |
| 4 | <i>Zgoda Urzędu Gminy w Białaczowie znak: 7230.5.2022 z dnia 24.01.2021 r.</i> | 7-9 |
| 5 | <i>Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie znak: TU.4552.162.2021 z dnia 23.12.2021 r.</i> | 10-12 |
| 6 | <i>Odstępstwo Starosty Opoczyńskiego na zbliżenie do obszaru kolejowego znak: AB.6740.7.3.2022.AM z dnia 11.02.2022 r.</i> | 13-14 |
| 7 | <i>Protokół z narady koordynacyjnej nr GN.6630.44.2022 z dnia 16.03.2022 r.</i> | 15-17 |

PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOŚCI PETRYKOZY,
GM. BIAŁACZÓW, POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTUŁOWA

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zamierzenia budowlanego | <i>Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV)</i> |
| Adres obiektu budowlanego: | <i>Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie</i> |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | <i>100701_2.0006.138/2, 100701_2.0006.139, 100701_2.0006.140</i> |
| Kategoria obiektu budowlanego: | <i>XXVI,</i> |
| Inwestor: | <i>Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów</i> |
| Sporządził: | <i>mgr inż. Paweł Kowalczyk</i> |
| Data sporządzenia BIOZ | <i>Maj 2022</i> |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część opisowa:

1) Zakres robót budowlanych:

- budowa podziemnej linii kablowej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV) typu YAKXS 4x35mm² o długości w rzucie 51,0m – oświetlenie uliczne;
- budowa linii napowietrznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV) typu AsXSn 2x25mm² o długości w rzucie 80,0m – oświetlenie uliczne;
- budowa słupów oświetleniowych nN (0,4kV) – 3 szt.;

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia;
- Sieć wodociągowa;
- Sieć telefoniczna;
- Kanalizacja sanitarna;

3) Wykaz przewidywanych zagrożeń:

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym;
- Możliwość upadku osób w wykopy;
- Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne;

4) Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych – prowadzić na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Prawo pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401);
- Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce;

5) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- Roboty wyszczególnione w punkcie 1 (Zakres robót budowlanych) należy wykonywać przy wyłączeniu napięcia w urządzeniach zasilających po uprzednim uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym (PGE RE Tomaszów);
- Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać wymagane świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń energetycznych grupy I w zakresie robót montażowych;
- Pracownicy wykonujący prace w rejonie dróg, gdzie odbywa się ruch kołowy muszą posiadać kamizelki ostrzegawcze;
- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach pod napięciem muszą posiadać wymagane uprawnienia w tym zakresie (do wykonywania robót pod napięciem);
- W czasie wykonywania robót ziemnych w pobliżu miejsc niebezpiecznych należy umieścić napisy ostrzegawcze;
- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione;
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp;
- Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu;
- Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować;
- W czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia elektroenergetyczne, wywieszać tablicę ostrzegawczą o treści „nie załączać”;

2. A. Mile
09.09.2021
Urząd Gminy
w Białaczowie

Wpłynęło dn. *09.09.2021*

Nr. *4980121*

Znak sprawy

Tomaszów Maz. dn. 07-09-2021

L. dz. 06-KAN-006029-2021

Gmina Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

Dotyczy: rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy.

W odpowiedzi na pismo informujemy, że Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki wyraża zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Petrykozy (6-1135) bez zmiany mocy przyłączeniowej.

Dokumentacja budowlana dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego podlega uzgodnieniu branżowemu w Rejonie Energetycznym Tomaszów Maz.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zawarcia do spraw związanych z regulacją oświetlenia ulicznego odpłatnej umowy o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. na zasadach uzgodnionych pomiędzy stronami.

Sprawę prowadzi Iwona Piotrowska tel. – (44) 7263362.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
K
Dyrektor
Krzysztof Konicki

7.4.4110
04.04.2022

Tomaszów Maz. dn. 29-03-2022
06-KAN-002073-2022

Urząd Gminy
w Białaczowie
04.04.2022
Wpłynęło dn.
Nr. 3186/22
Znak sprawy

Gmina Białaczów
ul. Piotrkowska
26-307 Białaczów

Data wpływu: 21-03-2022

Uzgodnienie/Opinia- nr 167/06/2022

Projekt techniczny- "Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia w miejscowości Petrykozy, gm. Białaczów"- (Odbiorca: Gmina Białaczów) - dz. nr: 138/2,139,140, obręb 0006 Petrykozy.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- projekt techniczny oświetlenia ulicznego w miejscowości Petrykoz
- słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi typu LED - 3 szt.
- trasę linii kablowej oświetleniowej - typu: YAKXs 4x35 mm²- abonenska
- układ pomiarowy - bez zmian

Dokumentacja jest zgodna z pismem o znaku 06-KAN-006030-2021 wydanym przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki dnia 07-09-2021

Numer zlecenia:

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

Granice majątkową i eksploatacyjną stanowią zaciski prądowe na istniejącym słupie w linii napowietrznej 0,4 kV (6-1135 Petrykozy)

Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki informuje, że należy zawrzeć odpłatną umowę o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. dla całej Gminy Białaczów na zasadach uzgodnionych pomiędzy stronami.

Oznakowanie słupów należy ustalić w Rejonie Energetycznym Tomaszów Mazowiecki podczas prac wykonawczych

Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami

Należy zastosować ograniczniki przepięć z sygnalizacją uszkodzenia o odłączniku o napięciu znamionowym dobranym do napięcia znamionowego sieci. W sieci 400/230V napięcie znamionowe ograniczników 500V, znamionowy prąd wyładowczy nie mniej niż 10 kA

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majałku Sieciowego
Kierownik
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

167/06/2022



Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

GMINA BIAŁACZÓW

ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

NIP: 768-17-30-222

Znak: 7230.5.2022

Białaczów, dnia 24.01.2022r.

**Pan
Paweł Kowalczyk
Parczówek 47A
26-307 Białaczów**

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Pawła Kowalczyka, Parczówek 47A, 26-307 Białaczów dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej – działka nr 139 obr. Petrykozy określám poniżej następujące warunki:

1. Napowietrzny kabel energetyczny oświetlenia należy poprowadzić wg trasy określonej na rysunku graficznym kolorem czerwonym.
2. Napowietrzna linia kablowa oświetlenia winna spełniać warunki techniczne jakim odpowiadają napowietrzne linie kablowe oświetlenia oraz określone przepisami szczególnymi i PN.
3. W przypadku posadowienia słupa należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia istniejące w terenie opracowania.
4. Wykonawca bądź Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim w czasie prowadzenia robót budowlanych oświetlenia a także w okresie eksploatacji i utrzymania tych urządzeń.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/204/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 października 2002 r. dla dróg KL D nie wyznaczonych w planie będących w terenie zabudowy lub przeznaczonym pod zabudowę przyjęto szerokość w projektowanych liniach rozgraniczających- 10,0 m, która winna być liczona symetrycznie do osi drogi.
6. Wykonawca bądź Inwestor na 30 dni przed przystąpieniem do robót i umieszczeniem elementów winien zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12 w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa i terenu drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z utrzymaniem drogi oraz ustalenia opłaty. Do wniosku należy dołączyć- rysunek graficzny wraz z dokumentem pozwolenia lub zgody na realizację budowy.
7. W przypadku nie zachowania podanych warunków oraz kolidowania w prowadzeniu robót drogowych, właściciel urządzeń dokona ich przebudowy na własny koszt.
8. Inwestor lub Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela na wejście w teren działek sąsiednich, jeżeli będzie tego wymagała technologia wykonania.
9. Wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia na własny koszt naruszony pas drogowy do stanu pierwotnego (tj. sprzed jego zajęcia). Po zakończeniu robót (w dniu następnym) wykonawca winien zawiadomić zarządcę drogi w celu dokonania odbioru pasa drogowego.
10. Należy przestrzegać zaleceń ZUD (jeżeli wymagają tego przepisy szczególne), oraz zachować szczególną uwagę na urządzenia istniejące w terenie.

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,

e-mail: ugbialaczow@wp.pl; www.bialaczow.pl/bip; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bialaczow.pl/bip w zakładce ochrona danych osobowych.



Urząd Gminy Białaczów

ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

NIP: 7681227397

REGON: 000534760

12. Roboty prowadzone w pasie drogowym mogą być prowadzone jedynie przy zastosowaniu właściwego oznakowania w celu zachowania bezpieczeństwa z zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto uzgodnienie lokalizacji, nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania zgłoszenia właściwym organom budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego lub wykonywania robot budowlanych bądź pozwolenia na budowę

Otrzymują:

1. **Paweł Kowalczyk**

Parczówek 47A

26-307 Białaczów


2. a/a

WÓJT
Barbara Goworek

tel/fax. 44 758-14-14; 44 758-14-60,


e-mail: ugbialaczow@wp.pl; www.bialaczow.pl/bip; www.bialaczow.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bialaczow.pl/bip w zakładce ochrona danych osobowych.

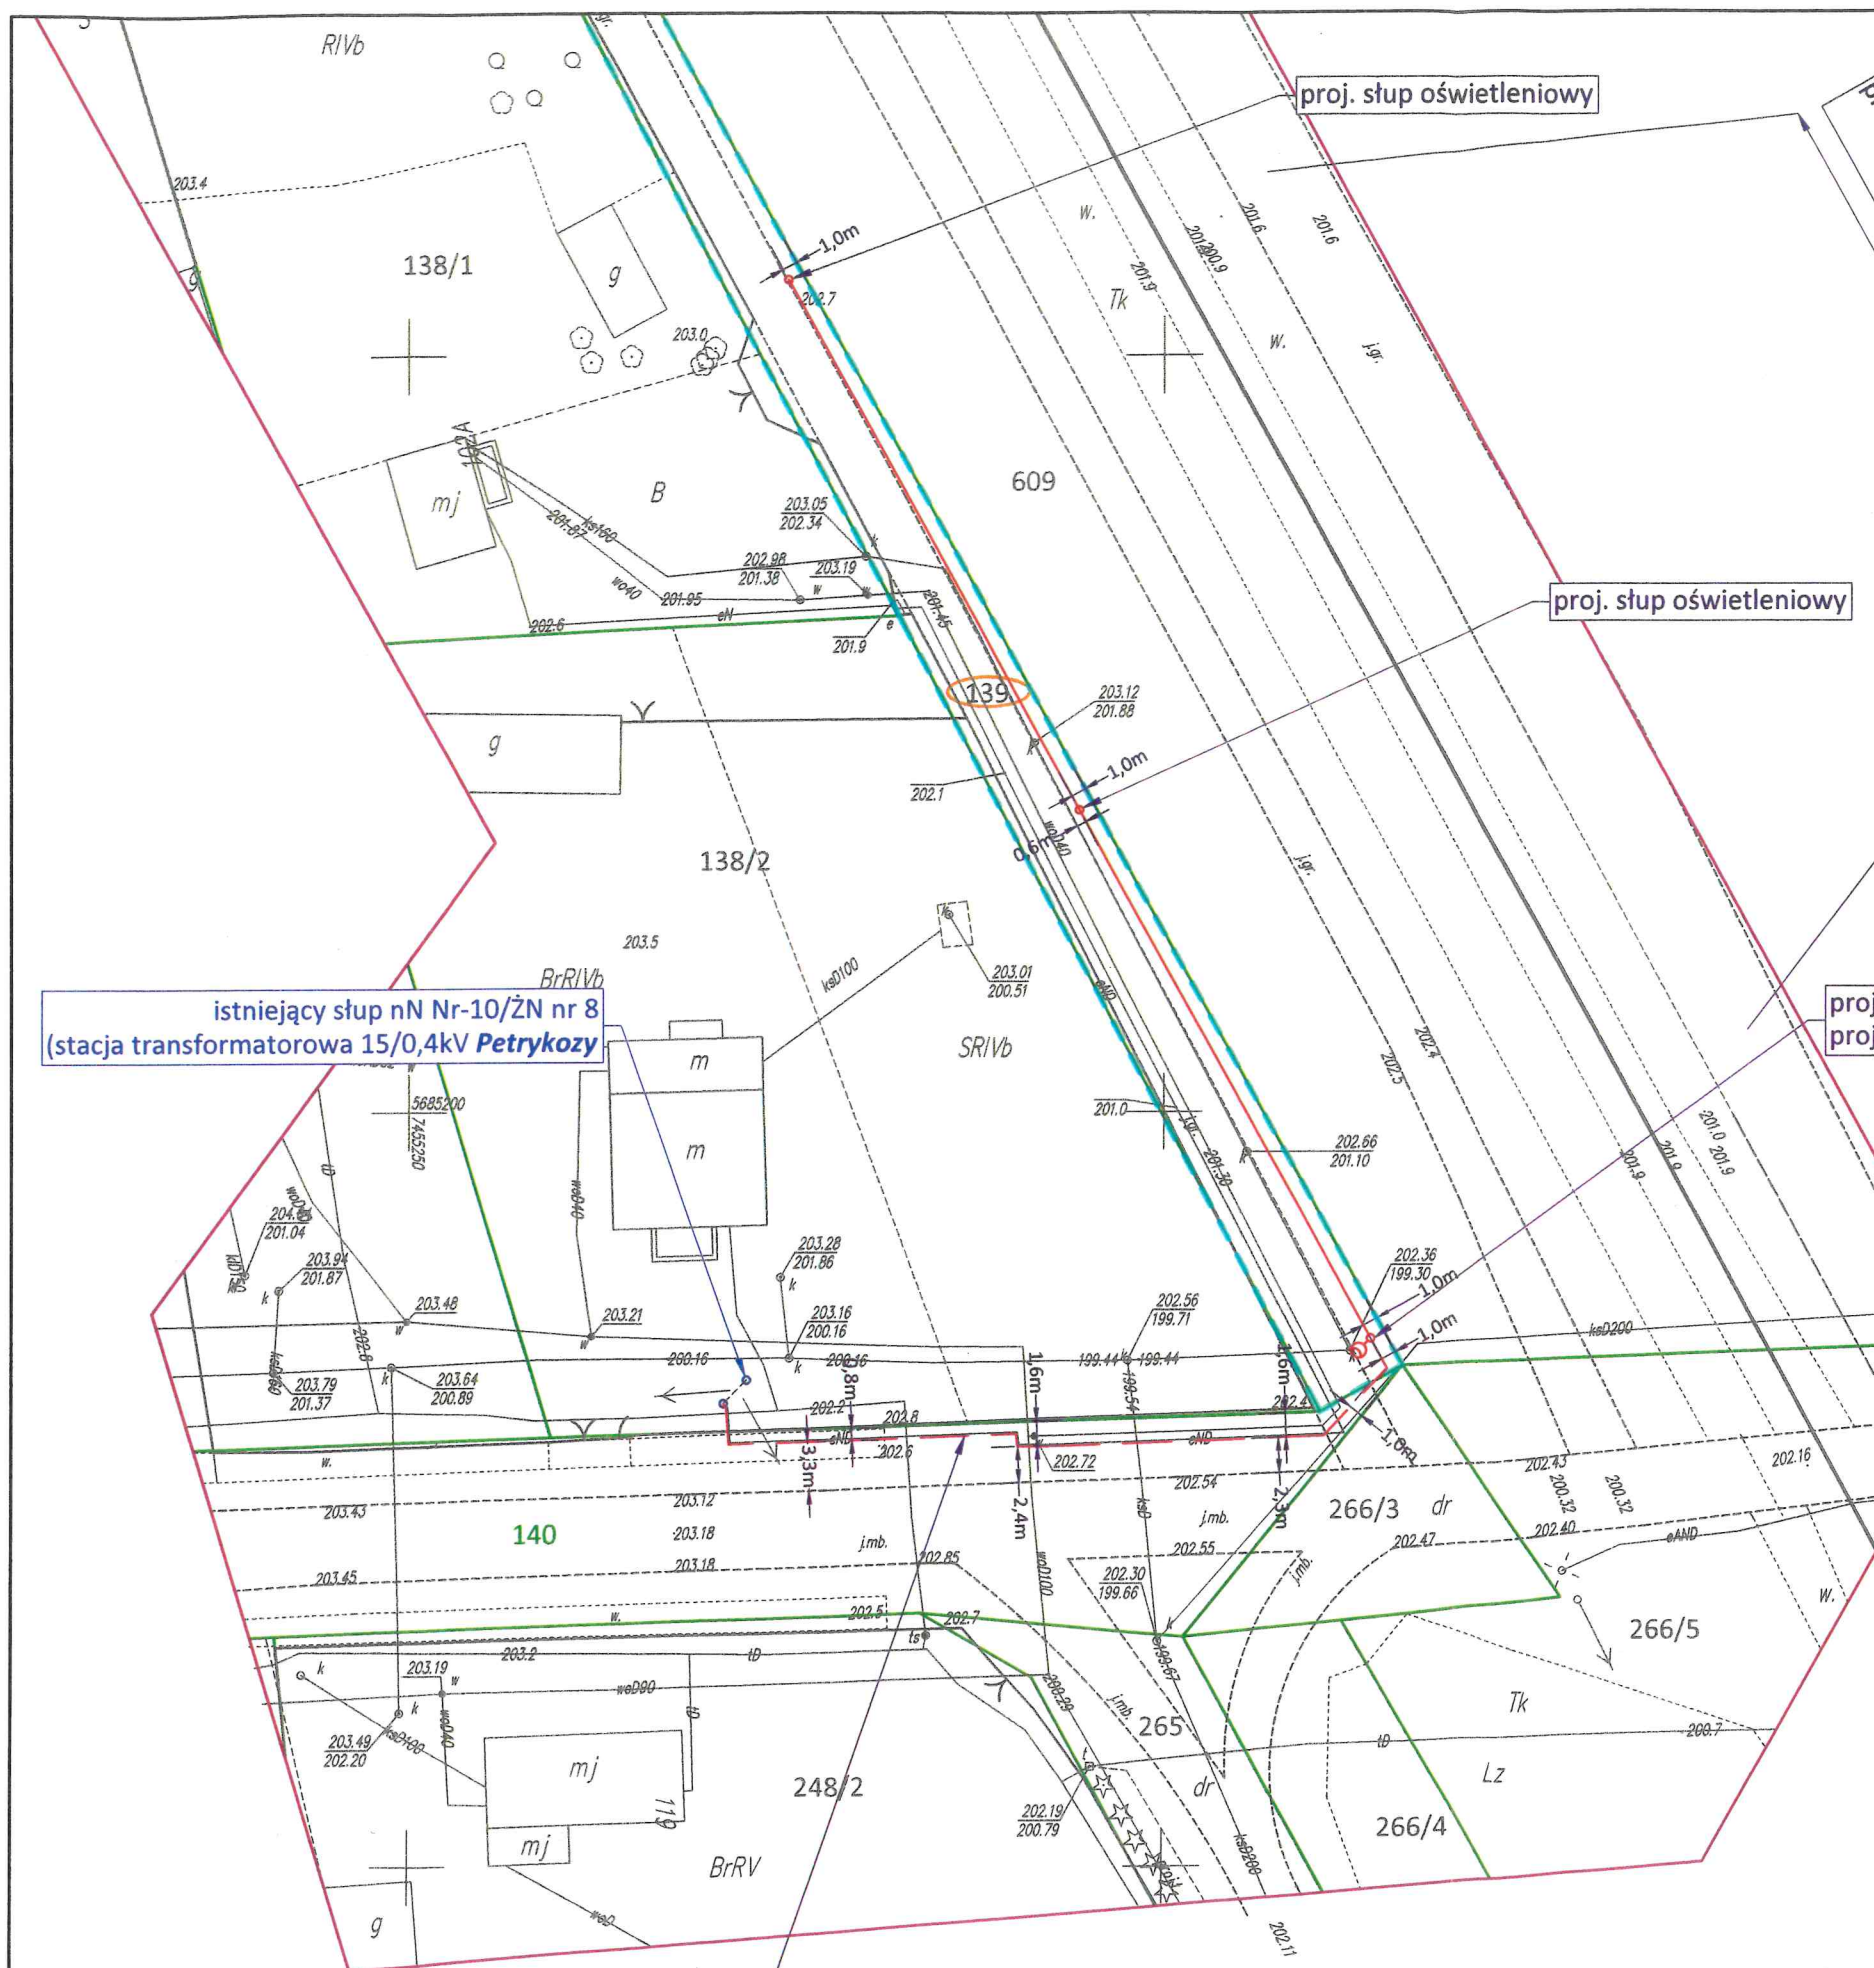

URZĄD GMINY BIAŁACZÓW
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
REG. 000534760, NIP 768-12-27-397

zatwierdził graf.
dot. uzg. lokalizacji
Spr. nr. 7230.5.2022



istniejący słup nN Nr-10/ŻN nr 8
(stacja transformatorowa 15/0,4kV Petrykozy)

proj. słup oświetleniowy nr Lo-1
proj. latarnia oświetleniowa

proj. linia kablowa nN (ośw. uliczne)
relacji: istn. słup nN nr 8 - proj. słup ośw. ulicznego nr Lo-1
dł. 51,0m

Legenda:

- Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna
- Projektowany kabel oświetleniowy (ziemny)
- Projektowany przewód oświetleniowy (napowietrzny)
- Projektowana latarnia
- Opis projektowanej infrastruktury
- Oznaczenie numerów działek objętych wnioskiem
- Granice wnioskowanych działek

Inwestor:
Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów
Nazwa i adres obiektu:
Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego
Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie

Stadium:
Uzgodnienie

Projektował:
Paweł Kowalczyk

Nr uprawnień:
LOD/1927/POOE/12

Podpis:

Nazwa rysunku:
Plan Zagospodarowania Terenu

Data:
11.2021

Skala:
1:500

Nr rysunku:
E-01

Nr strony:
9

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 173/557/18 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie do załatwienia spraw, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Barbarę Goworek Wójta Gminy Białaczów o wydanie zgody na umieszczenie (lokalizację) w pasie drogowym drogi powiatowej nr **3115E Białaczów- Petrykozy- Kuraszków- Stużno** (działka nr ewid. 140 obręb Petrykozy) urządzeń **oświetlenia drogowego**

- **zezwalam**

na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego drogi powiatowej nr **3115E Białaczów- Petrykozy- Kuraszków- Stużno** (działka nr ewid. 140 obręb Petrykozy) urządzeń **oświetlenia drogowego** oraz udzielam prawo do dysponowania w/w działką zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym przy zachowaniu następujących warunków:

1. Linie napowietrzne umieścić na wysokości zgodnie z normą PN-E-05100-1:98 zwiększonej dodatkowo o min. 20cm dla ewentualnego podniesienia niwelety drogi.
2. Słupy zlokalizować w odległości minimum 2,4m od krawędzi jezdni.
3. Linie kablową zlokalizować maksymalnie przy linii rozgraniczającej pas drogowy w rurze osłonowej na całej długości pasa drogowego.
4. Brak zgody na posadowienie stacji trafo w pasie drogowym.
5. Naruszony pas drogowy doprowadzić do stanu pierwotnego. Odtworzyć uszkodzone elementy.
6. Właściciel urządzenia, na wezwanie administratora drogi, dokona korekty lub przełożenia urządzenia poza pas drogowy – jeśli stanowi ono zagrożenie dla ruchu.
7. W przypadku przebudowy drogi będą miały zastosowanie przepisy zawarte w art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.
8. Właściciel urządzenia umieszczonego w pasie drogowym odpowiada za szkody wynikłe z jego złego stanu technicznego.
9. Wszelkie zmiany i odstępstwa od przebiegu przyłącza przedstawionego na mapie sytuacyjnej będącego podstawą wydania niniejszej decyzji należy ponownie uzgodnić w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie.
10. Przed prowadzeniem robót i umieszczeniem elementów w pasie drogowym należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z odpowiednim wnioskiem w celu spisania umowy użyczenia na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych i projektem organizacji ruchu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. Przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr **3115E Białaczów- Petrykozy- Kuraszków- Stużno** (działka nr ewid. 140 obręb Petrykozy) urządzeń **oświetlenia drogowego**.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

POUCZENIE

Zgoda zarządcy drogi wyrażona niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z **zezwoeniem na prowadzenie robót w pasie drogowym**, o które inwestor lub wykonawca powinien wystąpić do tut. Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w trybie i na warunkach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 1376 z późn. zm.). ~~W zezwoleniu tym zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.~~ Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zachowania trybu wynikającego z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie przepisu określonego w Części III ust. 44 pkt. 9 kol. 4 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia Zarządu Powiatu

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opocznie

(podpis)
mgr inż. Andrzej Reszel

Otrzymują:

1. Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów
2. a/a

SPECJALISTA
Inż. Ewelina Pietrzyk

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
Regon 590653593, NIP 768-15-40-929
tel./fax 44 736 11 25.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie reprezentowany przez Dyrektora. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie www.bip.zdp.opoczno.pl

istniejący słup nN Nr-10/ŻN nr 8
(stacja transformatorowa 15/0,4kV **Petrykozy** nr 6-1135)
(istn. szafka oświetleniowa na stacji transformatorowej)

proj. linia napowietrzna (oświetlenie uliczne)


proj. słup oświetleniowy nr Lo-1
proj. latarnia oświetleniowa

proj. linia kablowa nN (ośw. uliczne)
relacji: istn. słup nN nr 8 - proj. słup ośw. ulicznego nr Lo-1
dł. 51,0m

Niniejsza mapa stanowi
załącznik do decyzji
nr. TU.4552.162.2021
z dnia 23.12.2021

SPECJALISTA

Inż. Ewelina Pietrzyk

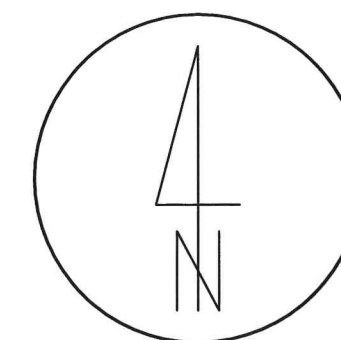

Legenda:

- Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna
- Projektowany kabel oświetleniowy (ziemny)
- Projektowany przewód oświetleniowy (napowietrzny)
- Projektowana latarnia
- Opis projektowanej infrastruktury
- Oznaczenie numerów działek objętych wnioskiem
- Granice wnioskowanych działek

Inwestor:

Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

Nazwa i adres obiektu:

Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego
Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie

Stadium:

Uzgodnienie

Projektował:

Paweł Kowalczyk

Nr uprawnień:

LOD/1927/POOE/12

Podpis:

Nazwa rysunku:

Plan Zagospodarowania Terenu

Data:

11.2021

Skala:

1:500

Nr rysunku:

E-01

Nr strony:

.....42.

STAROSTA OPOCZYŃSKI

AB.6740.7.3.2022.AM

Urząd Gminy
w Białaczowie
Wpłynęło dn. 15.02.2022
Nr. 1565/22.8
Znak sprawy

Opoczno dnia 11.02.2022r.

7.H. Włuk
15.02.2022
H.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984) oraz art. 123 kpa (Dz. U. z 2021 poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2022r. Wójta Gminy Białaczów w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych w pobliżu obszaru kolejowego zgodnie z załączonym opisem i projektem zagospodarowania terenu

postanawiam

udzielić zgody na odstępstwo polegające na usytuowaniu sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 138/2, 140, 139 obręb 0006 Petrykozy gm. Białaczów której realizacja wiąże się z koniecznością zbliżenia do obszaru kolejowego w zakresie:

1/ wykonania robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy terenu kolejowego zgodnie z § 4 ust 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U z 2020 poz. 1247)

2/ usytuowania budowli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru wynikających z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984)

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2022r. Wójt Gminy Białaczów wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych w pobliżu obszaru kolejowego w związku z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 138/2, 140, 139 obręb 0006 gm. Białaczów zgodnie z załączonym opisem i projektem zagospodarowania terenu.

Ponieważ roboty ziemne wykonywane będą w pobliżu granicy obszaru kolejowego konieczne było uzyskanie odstępstwa dotyczącego usytuowania inwestycji oraz wykonania robót.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984) budynki i budowle mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 07.08.2008r. (Dz. U. z 2020 poz. 1247) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych - roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy obszaru kolejowego. Ponadto wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Dla przedmiotowej inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, pismem z dnia 01.02.2022r. znak: IZ22DK.2133.18.1.2022 wyraziły pozytywną opinię dotyczącą udzielenia zgody na przedmiotowe odstępstwo.

Zgodnie z art. 57 ustawy o transporcie kolejowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych

dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków lub budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej określonych w art. 54. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

Z up. STAROSTY

inż. Adam Miśkiewicz
Dyrektor Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Białaczów
3. a/a

Starostwo Powiatowe w Opocznie - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a Tel (044) 741 49-42, e-mail budownictwo@opocznopowiat.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.opocznopowiat.pl w zakładce ochrona danych osobowych

OPOCZNO, 2022-03-16

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR: GN.6630.44.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Wnioskodawca: Paweł Kowalczyk

26-307 Białaczów

Parczówek 47A

Inwestor: Gmina Białaczów

26-307 Białaczów

Piotrkowska 12

Lokalizacja obiektu:

gm. Białaczów obr. b. Petrykozy działka nr 138/2, 139, 140

Data zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: **2022-03-16**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

1 sieć inna

Lista uczestników narady koordynacyjnej:

| Nazwa Instytucji | Imię, nazwisko uzgadniającego Data | Stanowisko uczestnika |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim | Mariusz Przybył POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 2022-03-15 10:30:30 | brak uwag |
| Starostwo Powiatowe Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | Adam Mikiewicz POWIAT OPOCZYŃSKI 2022-03-09 12:12:58 | brak uwag |
| Gmina Białaczów | Agnieszka Wilk GMINA BIAŁACZÓW 2022-03-16 08:29:22 | brak uwag |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Przewodnicz cy Narady Koordynacyjnej | Przewodnicz cy narady koordynacyjnej 2022-03-11 09:15:40 | brak uwag |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | Ewelina Pietrzyk ZARZ D DRÓG POWIATOWYCH 2022-03-14 14:21:38 | brak uwag |
| PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Oddział Łód Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki | | |
| ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi | | |

Dodatkowe wyjaśnienia:

- 1 Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie wyrazili stanowiska:
1.PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Łód Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki,
2.Orange Polska S.A.

Przewodnicz cy narady:

Z up. Starosty
mgr Joanna Orłowska
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami


Joanna Maria
Orłowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Maria Orłowska
Data: 2022.03.16 11:50:54
+01'00'

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

GN.664.1977.2021
województwo: łódzkie
powiat: opoczyński
gmina: 100701_2 Białaczów
obręb: 0006 Petrykozy
działka nr 593

Układ współrzędnych "2000/7"
Poziom odniesienia "Kronsztadt 86"
Stan aktualności na 15.05.2021r.




SZKIC ORIENTACYJNY

Opoczno, dnia 4.06.2021r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Granice działek określono na podstawie danych ewidencji gruntów. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążenia służebnościami gruntowymi.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie.
(Prawo Geod. i Kart. – Ust. z dn. 17.05.1989r., Rozp. MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15.04.1999r.)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Podpisuję, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | GN.664.1977.2021 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Opoczyński |
| Wykonawca prac geodezyjnych | GEO-PLAN Małgorzata Kowalczyk |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji | GN.664.1977.2021_2 z dn. 23.06.2021r. |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | mgr inż. Małgorzata Kowalczyk upr. nr 18535 |

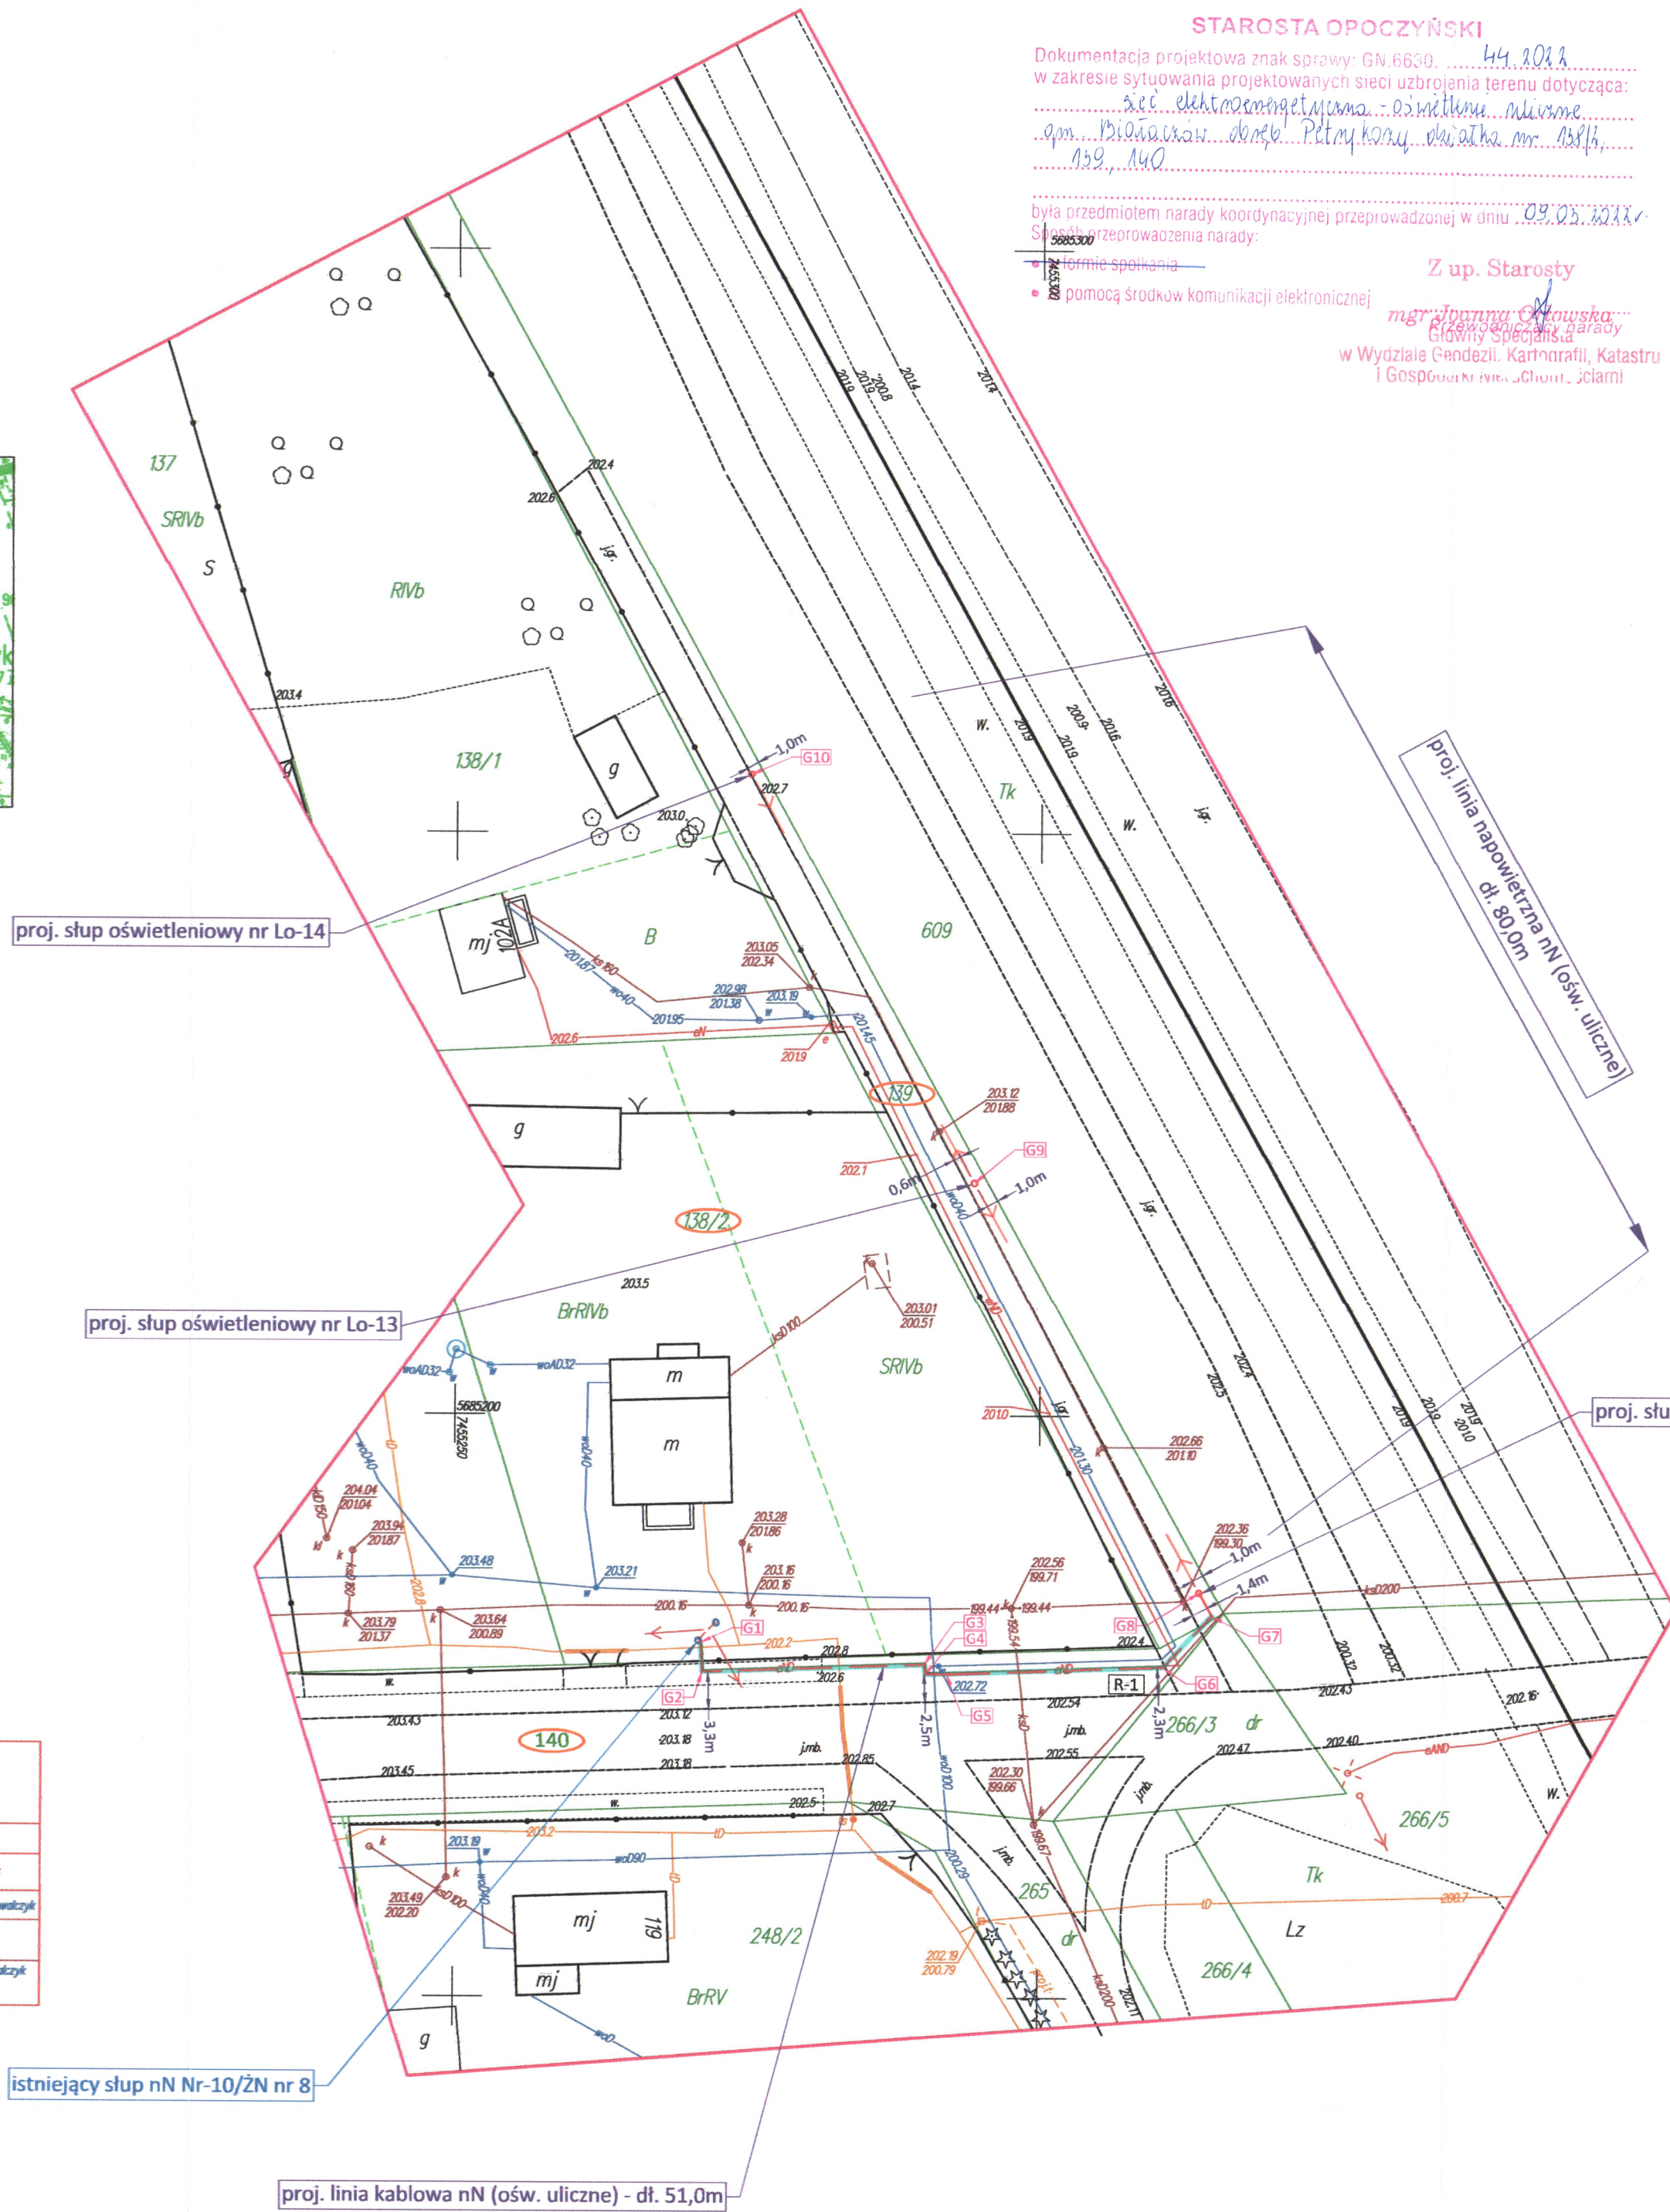

STAROSTA OPOCZYŃSKI

Dokumentacja projektowa znak sprawy: GN.6630. 44.2021
w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotycząca:
sieci elektroenergetycznej - oświetlenia ulicznego
opm. Białaczów, obręb Petrykozy, działka nr 593,
159, 140

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 09.05.2021r.
Stwierdzenia narady:
- forma spotkania
- pomoc środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty

mgr inż. Małgorzata Kowalczyk
Główny Inżynier
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki nieruchomościami

| Zestawienie rur ochronnych | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| oznaczenie | typ, średnica | dł. [m] |
| R-1 | DVK Ø75 | 48,0 |

Legenda:

- Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna
- Proj. kabel oświetleniowy (doziemny)
- Proj. słup oświetleniowy
- Opis projektowanej infrastruktury
- Rura ochronna DVK - wykop otwarty
- Oznaczenie numerów działek objętych naradą koordynacyjną
- Oznaczenie rury osłonowej
- Oznaczenie punktów współrzędnych inwestycji

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Inwestor: Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów | | |
| Nazwa i adres obiektu: Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie | | |
| Stadium: Plan sytuacyjny sieci uzbrojenia terenu | | |
| Projektował: Paweł Kowalczyk | Nr uprawnień: LOD/1927/POOE/12 | Podpis: |
| Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny | | Data: 02.2022 |
| | | Skala: 1:500 |
| | | Nr rysunku: E-01 |
| | | Nr strony: |

| Współrzędne geodezyjne punktów załamania linii | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| | X | Y |
| G1 | 5685180.50 | 7455271.04 |
| G2 | 5685177.97 | 7455271.20 |
| G3 | 5685178.64 | 7455290.29 |
| G4 | 5685177.81 | 7455290.39 |
| G5 | 5685177.81 | 7455292.17 |
| G6 | 5685178.51 | 7455310.59 |
| G7 | 5685182.95 | 7455314.76 |
| G8 | 5685184.95 | 7455313.67 |
| G9 | 5685220.00 | 7455294.39 |
| G10 | 5685255.05 | 7455275.12 |

Za zgodność z oryginałem
Paweł Kowalczyk
upr. bud. LOD/1927/POOE/12

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Karol Kowalczyk
Data: 2022.02.24 22:10:50
+01'00'

