

PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOŚCIACH SKRONINA, PETRYKOZY,
GM. BIAŁACZÓW POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Załączniki projektu budowlanego

STRONA TYTUŁOWA

| | |
|--|--|
| Nazwa zamierzenia budowlanego | <i>Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV)</i> |
| Adres obiektu budowlanego: | <i>Skronina, Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie</i> |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | <i>100701_2.0006.264, 100701_2.0006.265, 100701_2.0008.102/4, 100701_2.0008.102/5, 100701_2.0008.103/2, 100701_2.0008.103/4, 100701_2.0008.104</i> |
| Kategoria obiektu budowlanego: | <i>XXVI,</i> |
| Inwestor: | <i>Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów</i> |

Spis zawartości:

| Lp | Nazwa dokumentu | Nr strony |
|-----------|---|------------------|
| 1 | <i>Informacja BIOZ</i> | 2-3 |
| 2 | <i>Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Tomaszów Mazowiecki na rozbudowę oświetlenia ulicznego znak: 06-KAN-006028-2021 z dnia 07.09.2021r.</i> | 4 |
| 3 | <i>Uzgodnienie dokumentacji projektowej z PGE nr 137/06/2022 z dnia 17.03.2022 r.</i> | 5-6 |
| 4 | <i>Decyzja Urzędu Gminy w Białaczowie znak: 7230.28.2021 z dnia 23.12.2021 r.</i> | 7-9 |
| 5 | <i>Odstępstwo Starosty Opoczyńskiego na zbliżenie do obszaru kolejowego znak: AB.6740.7.2.2022.AM z dnia 11.02.2022 r.</i> | 10-11 |
| 6 | <i>Protokół z narady koordynacyjnej nr GN.6630.43.2022 z dnia 16.03.2022 r.</i> | 12-14 |

PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOŚCIACH SKRONINA, PETRYKOZY,
GM. BIAŁACZÓW POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTUŁOWA

| | |
|--|---|
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV) |
| Adres obiektu budowlanego: | Skronina, Petrykozy, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 100701_2.0006.264, 100701_2.0006.265, 100701_2.0008.102/4, 100701_2.0008.102/5, 100701_2.0008.103/2, 100701_2.0008.103/4, 100701_2.0008.104 |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI, |
| Inwestor: | Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów |
| Sporządził: | mgr inż. Paweł Kowalczyk |
| Data sporządzenia BIOZ | Październik 2022 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część opisowa:

1) Zakres robót budowlanych:

- budowa podziemnej linii kablowej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV) typu YAKXS 4x25mm² o długości w rzucie 64,5m – oświetlenie uliczne;
- budowa linii napowietrznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4kV) typu AsXSn 2x25mm² o długości w rzucie 146,0m – oświetlenie uliczne;
- budowa słupów oświetleniowych nN (0,4kV) – 6 szt.;

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Sieć elektroenergetyczna i niskiego napięcia;
- Sieć wodociągowa;
- Sieć telefoniczna;
- Kanalizacja sanitarna;

3) Wykaz przewidywanych zagrożeń:

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym;
- Możliwość upadku osób w wykopy;
- Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne;

4) Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych – prowadzić na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Prawo pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);
- Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce;

5) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- Roboty wyszczególnione w punkcie 1 (Zakres robót budowlanych) należy wykonywać przy wyłączeniu napięcia w urządzeniach zasilających po uprzednim uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym (PGE RE Tomaszów);
- Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać wymagane świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń energetycznych grupy I w zakresie robót montażowych;
- Pracownicy wykonujący prace w rejonie dróg, gdzie odbywa się ruch kołowy muszą posiadać kamizelki ostrzegawcze;
- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach pod napięciem muszą posiadać wymagane uprawnienia w tym zakresie (do wykonywania robót pod napięciem);
- W czasie wykonywania robót ziemnych w pobliżu miejsc niebezpiecznych należy umieścić napisy ostrzegawcze;
- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione;
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp;
- Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu;
- Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować;
- W czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia elektroenergetyczne, wywieszać tablicę ostrzegawczą o treści „nie załączać”;

P. A. Miller
09.09.2021
Urząd Gminy
w Białaczowie
Wpłynęło dn. *09.09.2021*
Nr. *6979/21*
Znak sprawy

Tomaszów Maz. dn. 07-09-2021

L. dz. 06-KAN-006028-2021

Gmina Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

Dotyczy: rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy-Skronina

W odpowiedzi na pismo informujemy, że Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki wyraża zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Petrykozy-Skronina bez zmiany mocy przyłączeniowej.

Dokumentacja budowlana dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego podlega uzgodnieniu branżowemu w Rejonie Energetycznym Tomaszów Maz.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zawarcia do spraw związanych z regulacją oświetlenia ulicznego odpłatnej umowy o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. na zasadach uzgodnionych pomiędzy stronami.

Sprawę prowadzi Iwona Piotrowska tel. – (44) 7263362.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Dyrektor
Krzysztof Konicki

Tomaszów Maz. dn. 17-03-2022
06-KAN-00859-2022

Paweł Kowalczyk
Parczówek 47a
26-307 Białaczów

Data wpływu: 08-02-2022

Uzgodnienie/~~Opinia~~ nr 137/06/2022

Projekt techniczny- "Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia w miejscowościach: Petrykozy, Skronina, gm. Białaczów"- (Odbiorca: Gmina Białaczów) - dz. nr: 263/7, 264, 265, obręb Petrykozy, 102/4,102/5,103/2,103/4,104, obręb Skronina w m. Petrykozy, Skronina ; gm. Białaczów.

Przedłożona dokumentacja zawiera:

- Schemat projektowanego oświetlenia ulicznego - 6 słupów i 6 opraw oświetleniowych typu LED.
- trasę linii kablowej oświetleniowej - typu: YAKXs 4x25 mm²- abonenska
- trasę linii oświetleniowej napowietrznej – typu: AsXSn 2x25 mm² - abonenska
- układ (y) pomiarowy (e)- bez zmian

Dokumentacja jest zgodna z pismem o znaku 06-KAN-006028-2021 wydanym przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki dnia 07-09-2021

Numer zlecenia:

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

Granice majątkową i eksploatacyjną stanowią zaciski prądowe na istniejącym słupie nr 8 w linii napowietrznej 0,4 kV (6-1133 Petrykozy)

Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki informuje, że należy zawrzeć odpłatną umowę o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. dla całej Gminy Białaczów na zasadach uzgodnionych pomiędzy stronami.

Oznakowanie słupów należy ustalić w Rejonie Energetycznym Tomaszów Mazowiecki podczas prac wykonawczych
Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami

Należy zastosować ograniczniki przepięć z sygnalizacją uszkodzenia o odłączniku o napięciu znamionowym dobranym do napięcia znamionowego sieci. W sieci 400/230V napięcie znamionowe ograniczników 500V, znamionowy prąd wyładowczy nie mniej niż 10 kA

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majałku Sieciowego

Kierownik
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

137/06/2022

Znak: 7230.28.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zmian.) po rozpatrzeniu pisma złożonego w dniu 23.11.2021 r. przez:

PROJEKTANTA Pana Pawła Kowalczyka zam. Parczówek 47 A

dot. uzgodnienia lokalizacji urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej nr 107009E Petrykozy-Małachów - dz. nr 264 obr. Petrykozy oraz drogi wewnętrznej dojazdowej dz. Nr. 265 i 263/7 obr. Petrykozy

u z g a d n i a m

lokalizację proj. urządzeń oświetlenia ulicznego nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego usytuowanych w pasie drogi gminnej nr 107009E Petrykozy-Małachów -dz. nr 264 obr. Petrykozy oraz drogi wewnętrznej dojazdowej dz. nr. 265 i 263/7 obr. Petrykozy z zachowaniem następujących warunków:

1. Kabel oświetlenia ulicznego od miejsca włączenia na istniejącym słupie należy poprowadzić w odległości nie mniejszej niż 6,0 cm od lica słupa w celu możliwości prowadzenia konserwacji oświetlenia ulicznego.
2. Doziemny kabel energetyczny oświetlenia należy poprowadzić wg trasy określonej na rysunku graficznym kolorem czerwonym.
3. Na całej długości kabel oświetlenia ulicznego w linii rozgraniczającej drogi o której mowa w pkt 4 winien być ułożony na głębokości nie mniejszej niż 1,3 m w rurze osłonowej grubościenniej o konstrukcji nośnej odpornej na obciążenia zgodnie z PN dla dróg oraz posiadającej atest.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/204/2002 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 października 2002 r. dla drogi 21KL przyjęto szerokość w projektowanych liniach rozgraniczających- 15,0 m, która winna być liczona symetrycznie do osi drogi.
5. Kabel oświetlenia ulicznego przy przejściu w poprzek drogi nr 107009E Petrykozy - Małachów dz. nr 264 obr. Petrykozy prowadzić metodą przecisku pod drogą, zaś w pasie drogi dojazdowej dz. nr. 265 i 263/7 metodą wykopu otwartego przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania w celu zachowania bezpieczeństwa.
6. Wykonawca bądź Inwestor na 14 dni przed przystąpieniem do robót i umieszczeniem elementów winien zwrócić się z wnioskiem i uzgodnioną lokalizacją na rysunku graficznym do Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12 w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z utrzymaniem drogi i ustalenia opłaty.
7. Wykonawca bądź Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim w czasie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową przyłącza energetycznego a także w okresie eksploatacji i jego utrzymania.
8. Przed przystąpieniem do realizacji budowy kablowej sieci oświetleniowej należy przedłożyć zarządcy drogi projekt techniczny wraz z mapą sytuacyjną projektowanego przyłącza do uzgodnienia i zatwierdzenia.
9. W przypadku nie zachowania podanych warunków oraz kolidowania w prowadzeniu budowy drogi lub innych robót drogowych, właściciel urządzeń dokona ich przebudowy na własny koszt.
10. Wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia na własny koszt naruszony pas drogowy do stanu pierwotnego (tj. sprzed jego zajęcia). Po zakończeniu robót wykonawca winien zawiadomić zarządcę drogi w celu dokonania odbioru pasa drogowego.
11. Należy przestrzegać zaleceń ZUD oraz zachować szczególną uwagę na urządzenia istniejące w terenie. Ponadto Inwestor nie jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami istniejących w obrębie opracowania obiektów budowlanych i innych budowli.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 107 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Tryb. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej na mocy- cz. III poz. 44, kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zmian.). Odwołanie podlega opłacie skarbowej.


Otrzymują:**1. Projektant -Pan Paweł Kowalczyk**

Parczówek 47A
26-307 Białaczów

2. a/a

WÓJT
Barbara Goworek

otrzymano 23.12.2021
Paweł Kowalczyk

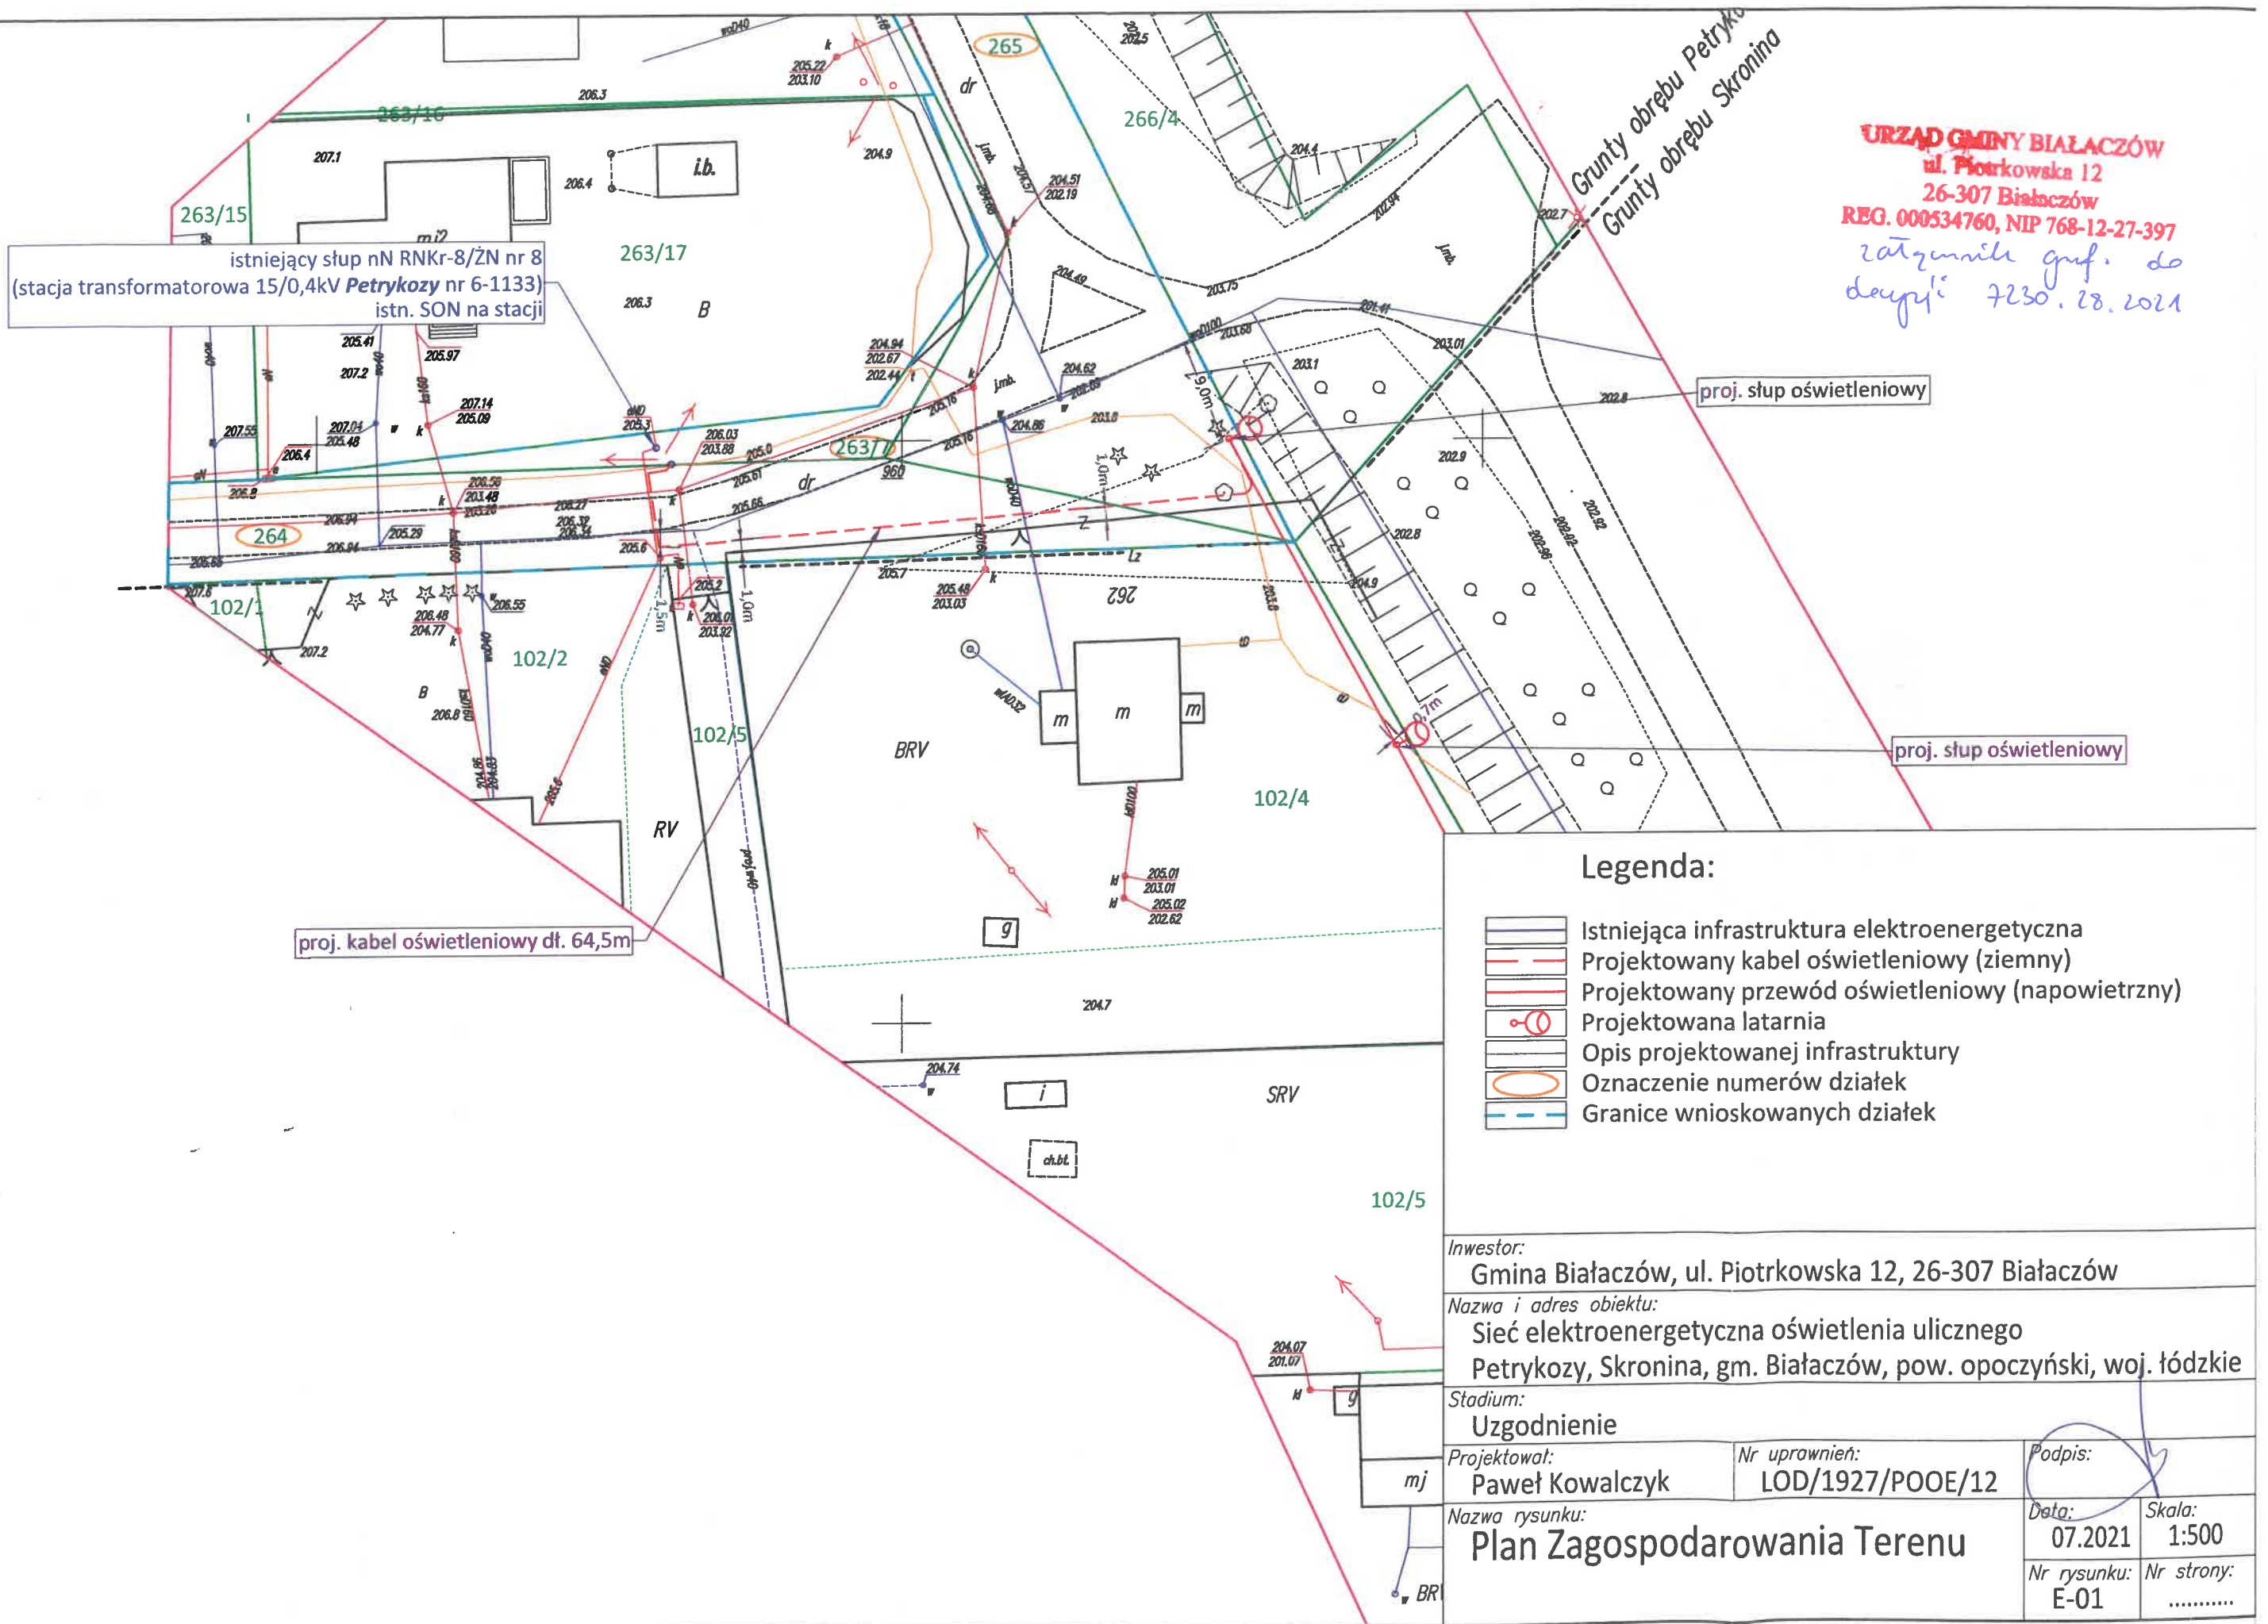

STAROSTA OPOCZYŃSKI

AB.6740.7.2.2022.AM

**Urząd Gminy
w Białaczowie**

Wpłynęło dn. 15. 02. 2022

Nr. 1566/22

Znak sprawy

Opoczno dnia 11.02.2022r.

P. H. Wila
15.02.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984) oraz art. 123 kpa (Dz. U. z 2021 poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2022r. Wójta Gminy Białaczów w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych w pobliżu obszaru kolejowego zgodnie z załączonym opisem i projektem zagospodarowania terenu

postanawiam

udzielić zgody na odstępstwo polegające na usytuowaniu sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 263/7, 264, 265 obręb 0006 Petrykozy oraz na działkach 102/4, 102/5, 103/2, 103/4, 104 obręb 0008 Skronina gm. Białaczów której realizacja wiąże się z koniecznością zbliżenia do obszaru kolejowego w zakresie:

1/ wykonania robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy terenu kolejowego zgodnie z § 4 ust 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U z 2020 poz. 1247)

2/ usytuowania budowli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru wynikających z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984)

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2022r. Wójt Gminy Białaczów wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych w pobliżu obszaru kolejowego w związku z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 263/7, 264, 265 obręb 0006 Petrykozy oraz na działkach 102/4, 102/5, 103/2, 103/4, 104 obręb 0008 Skronina gm. Białaczów zgodnie z załączonym opisem i projektem zagospodarowania terenu.

Ponieważ roboty ziemne wykonywane będą w pobliżu granicy obszaru kolejowego konieczne było uzyskanie odstępstwa dotyczącego usytuowania inwestycji oraz wykonania robót .

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 poz. 1984) budynki i budowle mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 07.08.2008r. (Dz. U. z 2020 poz. 1247) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych - roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy obszaru kolejowego. Ponadto wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Dla przedmiotowej inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, pismem z dnia 01.02.2022r. znak: IZ22DK.2133.18.2022 wyraziły pozytywną

opinię dotyczącą udzielenia zgody na przedmiotowe odstępstwo.

Zgodnie z art. 57 ustawy o transporcie kolejowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków lub budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej określonych w art. 54. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

Z up. STAROSTY

inż. Adam Miśkiewicz
Dyrektor Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Białaczów
3. a/a

Starostwo Powiatowe w Opocznie - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a Tel (044) 741 49-42, e-mail budownictwo@opocznowpowiat.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.opocznowpowiat.pl w zakładce ochrona danych osobowych

OPOCZNO, 2022-03-16

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR: GN.6630.43.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Wnioskodawca: Paweł Kowalczyk

26-307 Białaczów

Parczówek 47A

Inwestor: Gmina Białaczów

26-307 Białaczów

Piotrkowska 12

Lokalizacja obiektu:

gm. Białaczów obr. b. Petrykozy działka nr 264,265,102/4,102/5,103/2,104

Data zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: **2022-03-16**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

1 sieć inna

Lista uczestników narady koordynacyjnej:

| Nazwa Instytucji | Imię i nazwisko uzgadniającego Data | Stanowisko uczestnika |
|---|--|-----------------------|
| Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim | Mariusz Przybył POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 2022-03-15 10:29:13 | brak uwag |
| Starostwo Powiatowe Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | Adam Miśkiewicz POWIAT OPOCZYŃSKI 2022-03-09 12:12:35 | brak uwag |
| Gmina Białaczów | Agnieszka Wilk GMINA BIAŁACZÓW 2022-03-16 08:29:01 | brak uwag |

| | | |
|---|--|-----------|
| Przewodnicz cy Narady Koordynacyjnej | Przewodnicz cy narady koordynacyjnej 2022-03-11 09:15:28 | brak uwag |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | Ewelina Pietrzyk ZARZ D DRÓG POWIATOWYCH 2022-03-14 14:20:49 | brak uwag |
| PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Oddział Łód Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki | | |
| ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi | | |

Dodatkowe wyjaśnienia:

- 1 Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie wyrazili stanowiska:
1.PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Łód Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki,
2.Orange Polska S.A.

Przewodnicz cy narady:

Z up. Starosty
mgr Joanna Orłowska
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maria
Orłowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Maria Orłowska
Data: 2022.03.16 11:53:24
+01'00'

Inwestor:
Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

Nazwa i adres obiektu:
Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego
Petrykozy, Skronina, gm. Białaczów, pow. opoczyński, woj. łódzkie

Stadium:
Plan sytuacyjny sieci uzbrojenia terenu

Projektował:
Paweł Kowalczyk

Nr uprawnień:
LOD/1927/POOE/12

Podpis:
Data:
02.2022

Nazwa rysunku:
Plan sytuacyjny

Skala:
1:500

Nr rysunku:
E-01

Nr strony:
.....

Legenda:

- Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna
- Proj. kabel oświetleniowy (doziemny)
- Proj. słup oświetleniowy
- Opis projektowanej infrastruktury
- Rura ochronna SRS - przewiert/przecisk
- Rura ochronna DVK - wykop otwarty
- Oznaczenie numerów działek objętych naradą koordynacyjną
- Oznaczenie rury osłonowej
- Oznaczenie punktów współrzędnych inwestycji

Zestawienie rur ochronnych

| oznaczenie | typ, średnica | dł. [m] |
|------------|---------------|---------|
| R-1 | SRS Ø75 | 5,5 |
| R-2 | DVK Ø75 | 5,5 |
| R-3 | DVK Ø75 | 6,0 |
| R-4 | DVK Ø75 | 1,5 |

Współrzędne geodezyjne punktów załamań linii

| | X | Y |
|-----|------------|------------|
| G1 | 5684547.86 | 7455580.19 |
| G2 | 5684547.52 | 7455579.9 |
| G3 | 5684547.29 | 7455578.38 |
| G4 | 5684540.96 | 7455579.32 |
| G5 | 5684545.32 | 7455630.02 |
| G6 | 5684545.8 | 7455630.27 |
| G7 | 5684549.95 | 7455628.14 |
| G8 | 5684523.69 | 7455642.48 |
| G9 | 5684498.98 | 7455655.98 |
| G10 | 5684474.26 | 7455671.53 |
| G11 | 5684447.44 | 7455679.63 |
| G12 | 5684418.5 | 7455690.43 |

Za zgodność z oryginałem
Paweł Kowalczyk
upr. bud. LOD/1927/POOE/12

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Karol
Kowalczyk
Data: 2022.02.24 22:12:52
+01'00'

STAROSTA OPCZYŃSKI

Dokumentacja projektowa znak sprawy: GN 6630.
w zakresie sytuowania projektowanych sieci, uzbrojenia terenu dotycząca:
...sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego...
opm. Białaczów, drogę Piotrkowską, działka nr. 164, 165,
102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/30, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/36, 102/37, 102/38, 102/39, 102/40, 102/41, 102/42, 102/43, 102/44, 102/45, 102/46, 102/47, 102/48, 102/49, 102/50, 102/51, 102/52, 102/53, 102/54, 102/55, 102/56, 102/57, 102/58, 102/59, 102/60, 102/61, 102/62, 102/63, 102/64, 102/65, 102/66, 102/67, 102/68, 102/69, 102/70, 102/71, 102/72, 102/73, 102/74, 102/75, 102/76, 102/77, 102/78, 102/79, 102/80, 102/81, 102/82, 102/83, 102/84, 102/85, 102/86, 102/87, 102/88, 102/89, 102/90, 102/91, 102/92, 102/93, 102/94, 102/95, 102/96, 102/97, 102/98, 102/99, 102/100, 102/101, 102/102, 102/103, 102/104, 102/105, 102/106, 102/107, 102/108, 102/109, 102/110, 102/111, 102/112, 102/113, 102/114, 102/115, 102/116, 102/117, 102/118, 102/119, 102/120, 102/121, 102/122, 102/123, 102/124, 102/125, 102/126, 102/127, 102/128, 102/129, 102/130, 102/131, 102/132, 102/133, 102/134, 102/135, 102/136, 102/137, 102/138, 102/139, 102/140, 102/141, 102/142, 102/143, 102/144, 102/145, 102/146, 102/147, 102/148, 102/149, 102/150, 102/151, 102/152, 102/153, 102/154, 102/155, 102/156, 102/157, 102/158, 102/159, 102/160, 102/161, 102/162, 102/163, 102/164, 102/165, 102/166, 102/167, 102/168, 102/169, 102/170, 102/171, 102/172, 102/173, 102/174, 102/175, 102/176, 102/177, 102/178, 102/179, 102/180, 102/181, 102/182, 102/183, 102/184, 102/185, 102/186, 102/187, 102/188, 102/189, 102/190, 102/191, 102/192, 102/193, 102/194, 102/195, 102/196, 102/197, 102/198, 102/199, 102/200, 102/201, 102/202, 102/203, 102/204, 102/205, 102/206, 102/207, 102/208, 102/209, 102/210, 102/211, 102/212, 102/213, 102/214, 102/215, 102/216, 102/217, 102/218, 102/219, 102/220, 102/221, 102/222, 102/223, 102/224, 102/225, 102/226, 102/227, 102/228, 102/229, 102/230, 102/231, 102/232, 102/233, 102/234, 102/235, 102/236, 102/237, 102/238, 102/239, 102/240, 102/241, 102/242, 102/243, 102/244, 102/245, 102/246, 102/247, 102/248, 102/249, 102/250, 102/251, 102/252, 102/253, 102/254, 102/255, 102/256, 102/257, 102/258, 102/259, 102/260, 102/261, 102/262, 102/263, 102/264, 102/265, 102/266, 102/267, 102/268, 102/269, 102/270, 102/271, 102/272, 102/273, 102/274, 102/275, 102/276, 102/277, 102/278, 102/279, 102/280, 102/281, 102/282, 102/283, 102/284, 102/285, 102/286, 102/287, 102/288, 102/289, 102/290, 102/291, 102/292, 102/293, 102/294, 102/295, 102/296, 102/297, 102/298, 102/299, 102/300, 102/301, 102/302, 102/303, 102/304, 102/305, 102/306, 102/307, 102/308, 102/309, 102/310, 102/311, 102/312, 102/313, 102/314, 102/315, 102/316, 102/317, 102/318, 102/319, 102/320, 102/321, 102/322, 102/323, 102/324, 102/325, 102/326, 102/327, 102/328, 102/329, 102/330, 102/331, 102/332, 102/333, 102/334, 102/335, 102/336, 102/337, 102/338, 102/339, 102/340, 102/341, 102/342, 102/343, 102/344, 102/345, 102/346, 102/347, 102/348, 102/349, 102/350, 102/351, 102/352, 102/353, 102/354, 102/355, 102/356, 102/357, 102/358, 102/359, 102/360, 102/361, 102/362, 102/363, 102/364, 102/365, 102/366, 102/367, 102/368, 102/369, 102/370, 102/371, 102/372, 102/373, 102/374, 102/375, 102/376, 102/377, 102/378, 102/379, 102/380, 102/381, 102/382, 102/383, 102/384, 102/385, 102/386, 102/387, 102/388, 102/389, 102/390, 102/391, 102/392, 102/393, 102/394, 102/395, 102/396, 102/397, 102/398, 102/399, 102/400, 102/401, 102/402, 102/403, 102/404, 102/405, 102/406, 102/407, 102/408, 102/409, 102/410, 102/411, 102/412, 102/413, 102/414, 102/415, 102/416, 102/417, 102/418, 102/419, 102/420, 102/421, 102/422, 102/423, 102/424, 102/425, 102/426, 102/427, 102/428, 102/429, 102/430, 102/431, 102/432, 102/433, 102/434, 102/435, 102/436, 102/437, 102/438, 102/439, 102/440, 102/441, 102/442, 102/443, 102/444, 102/445, 102/446, 102/447, 102/448, 102/449, 102/450, 102/451, 102/452, 102/453, 102/454, 102/455, 102/456, 102/457, 102/458, 102/459, 102/460, 102/461, 102/462, 102/463, 102/464, 102/465, 102/466, 102/467, 102/468, 102/469, 102/470, 102/471, 102/472, 102/473, 102/474, 102/475, 102/476, 102/477, 102/478, 102/479, 102/480, 102/481, 102/482, 102/483, 102/484, 102/485, 102/486, 102/487, 102/488, 102/489, 102/490, 102/491, 102/492, 102/493, 102/494, 102/495, 102/496, 102/497, 102/498, 102/499, 102/500, 102/501, 102/502, 102/503, 102/504, 102/505, 102/506, 102/507, 102/508, 102/509, 102/510, 102/511, 102/512, 102/513, 102/514, 102/515, 102/516, 102/517, 102/518, 102/519, 102/520, 102/521, 102/522, 102/523, 102/524, 102/525, 102/526, 102/527, 102/528, 102/529, 102/530, 102/531, 102/532, 102/533, 102/534, 102/535, 102/536, 102/537, 102/538, 102/539, 102/540, 102/541, 102/542, 102/543, 102/544, 102/545, 102/546, 102/547, 102/548, 102/549, 102/550, 102/551, 102/552, 102/553, 102/554, 102/555, 102/556, 102/557, 102/558, 102/559, 102/560, 102/561, 102/562, 102/563, 102/564, 102/565, 102/566, 102/567, 102/568, 102/569, 102/570, 102/571, 102/572, 102/573, 102/574, 102/575, 102/576, 102/577, 102/578, 102/579, 102/580, 102/581, 102/582, 102/583, 102/584, 102/585, 102/586, 102/587, 102/588, 102/589, 102/590, 102/591, 102/592, 102/593, 102/594, 102/595, 102/596, 102/597, 102/598, 102/599, 102/600, 102/601, 102/602, 102/603, 102/604, 102/605, 102/606, 102/607, 102/608, 102/609, 102/610, 102/611, 102/612, 102/613, 102/614, 102/615, 102/616, 102/617, 102/618, 102/619, 102/620, 102/621, 102/622, 102/623, 102/624, 102/625, 102/626, 102/627, 102/628, 102/629, 102/630, 102/631, 102/632, 102/633, 102/634, 102/635, 102/636, 102/637, 102/638, 102/639, 102/640, 102/641, 102/642, 102/643, 102/644, 102/645, 102/646, 102/647, 102/648, 102/649, 102/650, 102/651, 102/652, 102/653, 102/654, 102/655, 102/656, 102/657, 102/658, 102/659, 102/660, 102/661, 102/662, 102/663, 102/664, 102/665, 102/666, 102/667, 102/668, 102/669, 102/670, 102/671, 102/672, 102/673, 102/674, 102/675, 102/676, 102/677, 102/678, 102/679, 102/680, 102/681, 102/682, 102/683, 102/684, 102/685, 102/686, 102/687, 102/688, 102/689, 102/690, 102/691, 102/692, 102/693, 102/694, 102/695, 102/696, 102/697, 102/698, 102/699, 102/700, 102/701, 102/702, 102/703, 102/704, 102/705, 102/706, 102/707, 102/708, 102/709, 102/710, 102/711, 102/712, 102/713, 102/714, 102/715, 102/716, 102/717, 102/718, 102/719, 102/720, 102/721, 102/722, 102/723, 102/724, 102/725, 102/726, 102/727, 102/728, 102/729, 102/730, 102/731, 102/732, 102/733, 102/734, 102/735, 102/736, 102/737, 102/738, 102/739, 102/740, 102/741, 102/742, 102/743, 102/744, 102/745, 102/746, 102/747, 102/748, 102/749, 102/750, 102/751, 102/752, 102/753, 102/754, 102/755, 102/756, 102/757, 102/758, 102/759, 102/760, 102/761, 102/762, 102/763, 102/764, 102/765, 102/766, 102/767, 102/768, 102/769, 102/770, 102/771, 102/772, 102/773, 102/774, 102/775, 102/776, 102/777, 102/778, 102/779, 102/780, 102/781, 102/782, 102/783, 102/784, 102/785, 102/786, 102/787, 102/788, 102/789, 102/790, 102/791, 102/792, 102/793, 102/794, 102/795, 102/796, 102/797, 102/798, 102/799, 102/800, 102/801, 102/802, 102/803, 102/804, 102/805, 102/806, 102/807, 102/808, 102/809, 102/810, 102/811, 102/812, 102/813, 102/814, 102/815, 102/816, 102/817, 102/818, 102/819, 102/820, 102/821, 102/822, 102/823, 102/824, 102/825, 102/826, 102/827, 102/828, 102/829, 102/830, 102/831, 102/832, 102/833, 102/834, 102/835, 102/836, 102/837, 102/838, 102/839, 102/840, 102/841, 102/842, 102/843, 102/844, 102/845, 102/846, 102/847, 102/848, 102/849, 102/850, 102/851, 102/852, 102/853, 102/854, 102/855, 102/856, 102/857, 102/858, 102/859, 102/860, 102/861, 102/862, 102/863, 102/864, 102/865, 102/866, 102/867, 102/868, 102/869, 102/870, 102/871, 102/872, 102/873, 102/874, 102/875, 102/876, 102/877, 102/878, 102/879, 102/880, 102/881, 102/882, 102/883, 102/884, 102/885, 102/886, 102/887, 102/888, 102/889, 102/890, 102/891, 102/892, 102/893, 102/894, 102/895, 102/896, 102/897, 102/898, 102/899, 102/900, 102/901, 102/902, 102/903, 102/904, 102/905, 102/906, 102/907, 102/908, 102/909, 102/910, 102/911, 102/912, 102/913, 102/914, 102/915, 102/916, 102/917, 102/918, 102/919, 102/920, 102/921, 102/922, 102/923, 102/924, 102/925, 102/926, 102/927, 102/928, 102/929, 102/930, 102/931, 102/932, 102/933, 102/934, 102/935, 102/936, 102/937, 102/938, 102/939, 102/940, 102/941, 102/942, 102/943, 102/944, 102/945, 102/946, 102/947, 102/948, 102/949, 102/950, 102/951, 102/952, 102/953, 102/954, 102/955, 102/956, 102/957, 102/958, 102/959, 102/960, 102/961, 102/962, 102/963, 102/964, 102/965, 102/966, 102/967, 102/968, 102/969, 102/970, 102/971, 102/972, 102/973, 102/974, 102/975, 102/976, 102/977, 102/978, 102/979, 102/980, 102/981, 102/982, 102/983, 102/984, 102/985, 102/986, 102/987, 102/988, 102/989, 102/990, 102/991, 102/992, 102/993, 102/994, 102/995, 102/996, 102/997, 102/998, 102/999, 103/000, 103/001, 103/002, 103/003, 103/004, 103/005, 103/006, 103/007, 103/008, 103/009, 103/010, 103/011, 103/012, 103/013, 103/014, 103/015, 103/016, 103/017, 103/018, 103/019, 103/020, 103/021, 103/022, 103/023, 103/024, 103/025, 103/026, 103/027, 103/028, 103/029, 103/030, 103/031, 103/032, 103/033, 103/034, 103/035, 103/036, 103/037, 103/038, 103/039, 103/040, 103/041, 103/042, 103/043, 103/044, 103/045, 103/046, 103/047, 103/048, 103/049, 103/050, 103/051, 103/052, 103/053, 103/054, 103/055, 103/056, 103/057, 103/058, 103/059, 103/060, 103/061, 103/062, 103/063, 103/064, 103/065, 103/066, 103/067, 103/068, 103/069, 103/070, 103/071, 103/072, 103/073, 103/074, 103/075, 103/076, 103/077, 103/078, 103/079, 103/080, 103/081, 103/082, 103/083, 103/084, 103/085, 103/086, 103/087, 103/088, 103/089, 103/090, 103/091, 103/092, 103/093, 103/094, 103/095, 103/096, 103/097, 103/098, 103/099, 103/100, 103/101, 103/102, 103/103, 103/104, 103/105, 103/106, 103/107, 103/108, 103/109, 103/110, 103/111, 103/112, 103/113, 103/114, 103/115, 103/116, 103/117, 103/118, 103/119, 103/120, 103/121, 103/122, 103/123, 103/124, 103/125, 103/126, 103/127, 103/128, 103/129, 103/130, 103/131, 103/132, 103/133, 103/134, 103/135, 103/136, 103/137, 103/138, 103/139, 103/140, 103/141, 103/142, 103/143, 103/144, 103/145, 103/146, 103/147, 103/148, 103/149, 103/150, 103/151, 103/152, 103/153, 103/154, 103/155, 103/156, 103/157, 103/158, 103/159, 103/160, 103/161, 103/162, 103/163, 103/164, 103/165, 103/166, 103/167, 103/168, 103/169, 103/170, 103/171, 103/172, 103/173, 103/174, 103/175, 103/176, 103/177, 103/178, 103/179, 103/180, 103/181, 103/182, 103/183, 103/184, 103/185, 103/186, 103/187, 103/188, 103/189, 103/190, 103/191, 103/192, 103/193, 103/194, 103/195, 103/196, 103/197, 103/198, 103/199, 103/200, 103/201, 103/202, 103/203, 103/204, 103/205, 103/206, 103/207, 103/208, 103/209, 103/210, 103/211, 103/212, 103/